

電源筐体設置について (5-8跡地)

2005/07/13

池田光男


1, 設置理由

- IUC関連機器を収納するために設置する。
- 電磁石電源 (13台、DC-bend、Q、Backleg、STC)
- 真空機器
- 制御機器

2, 同型の電源筐体 (5B)



3, 設置希望場所

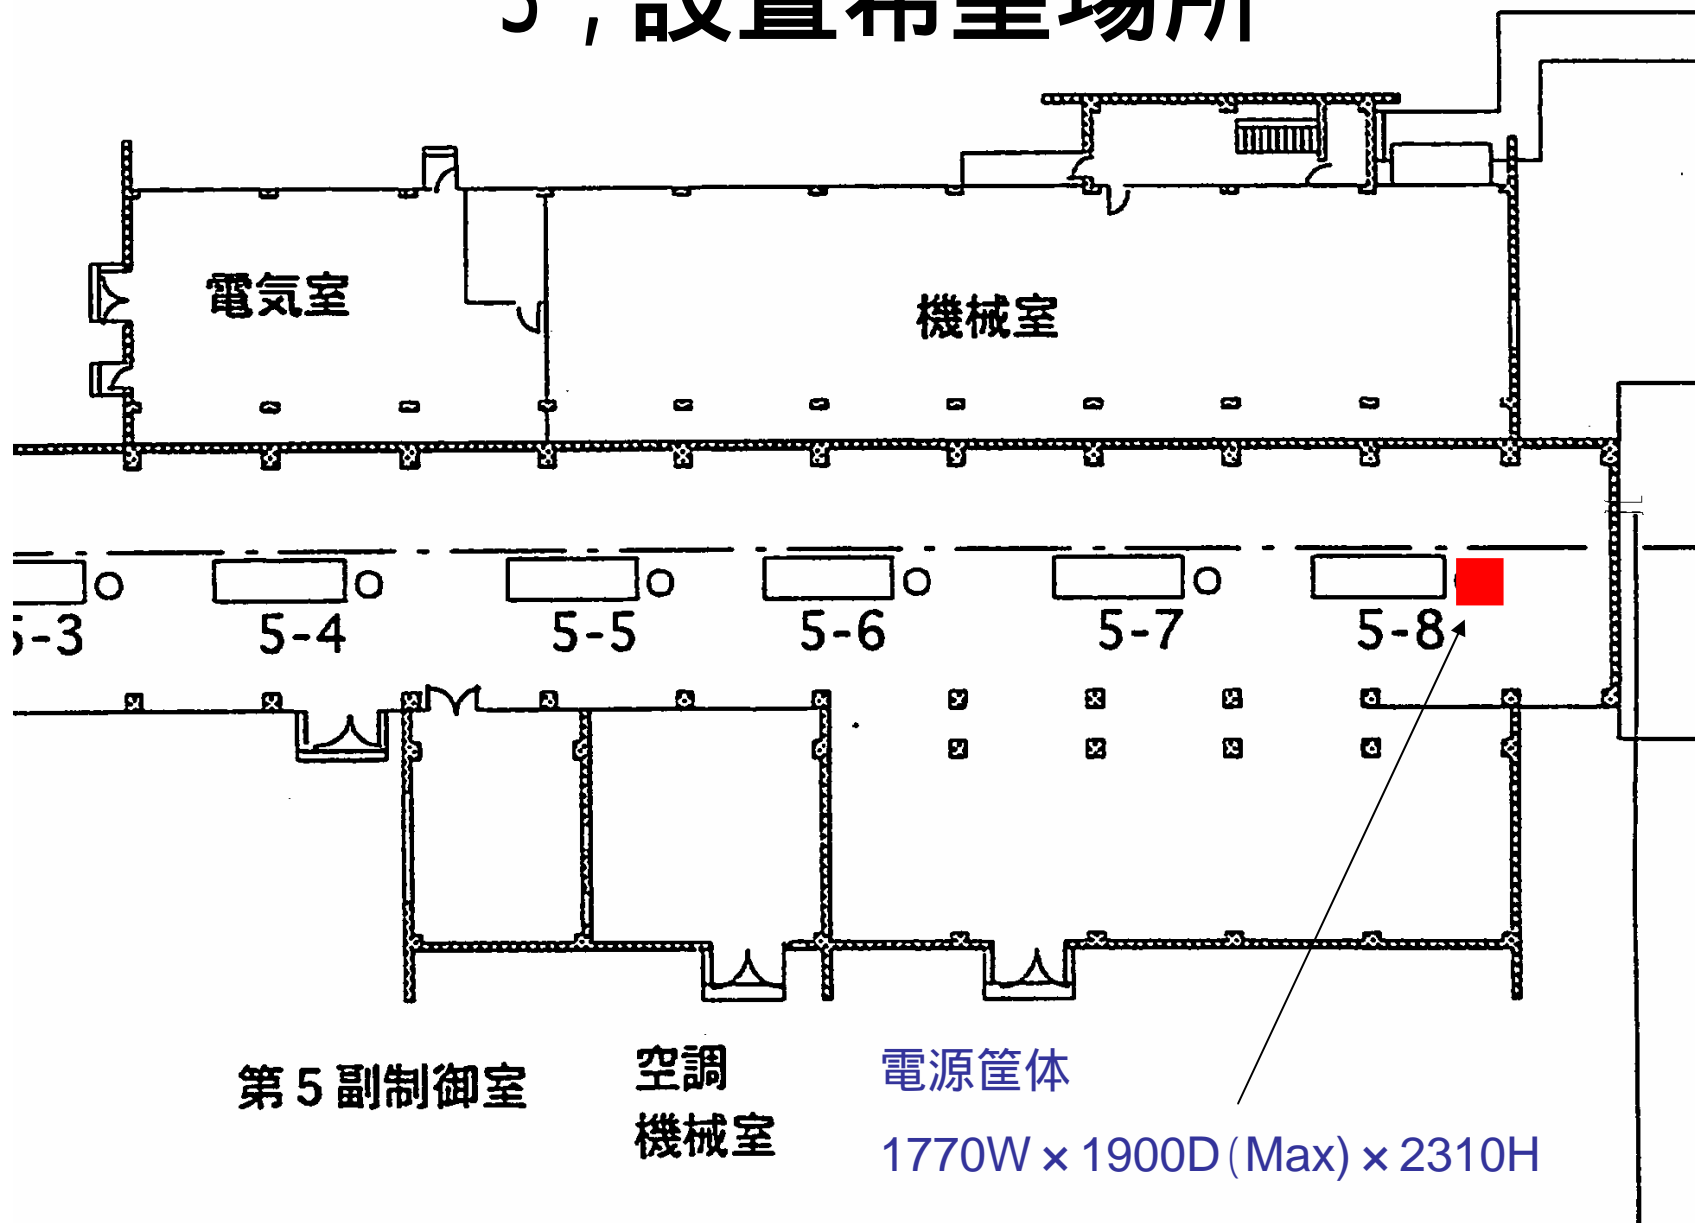



筐体設置予定場所